





# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ01.В.02186 (обязательная сертификация)

ТР 0059445  
(учетный номер бланка)

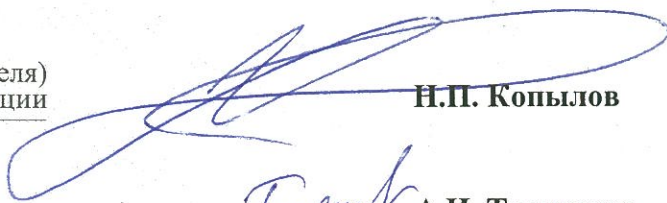
### Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1 (группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В1; дымообразующая способность - Д1; токсичность продуктов горения - Т1).  
Образец минеральной (каменной) ваты без алюминиевой фольги, входящий в состав плиты теплоизоляционной из минеральной (каменной) ваты САУНА БАТТС ТУ 5762-035-45757203-12, кашированной алюминиевой фольгой с одной стороны, относится к негорючим материалам (НГ).

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Методы I и II);  
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»;  
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
**Н.П. Копылов**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
**А.И. Терешкин**